



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 290526-2532

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Địa chỉ : 97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC CẤP TÒA NHÀ SAIGONTECH TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Ngày nhận mẫu : 29/05/2026  
Thời gian thử nghiệm : 29/05/2026 đến 04/06/2026  
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.34	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.43		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	1.00	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

GHI CHÚ: Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 6 năm 2026

PKN. HÓA - LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*Phạm Oai Cao Sơn*

Phạm Oai Cao Sơn



*Nguyễn Ngọc Anh Tuấn*

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 290526-2533

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Địa chỉ : 97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC CẤP TÒA NHÀ SAIGONTECH TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Ngày nhận mẫu : 29/05/2026  
Thời gian thử nghiệm : 29/05/2026 đến 02/06/2026  
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 6 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 290526-2535

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Địa chỉ : 97-101 NGUYỄN CÔNG TRÚ, P SÀI GÒN, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC CẤP TRỤ CỨU HỎA GẦN TÒA NHÀ SAIGONTECH TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Ngày nhận mẫu : 29/05/2026  
Thời gian thử nghiệm : 29/05/2026 đến 05/06/2026  
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
2	pH*	7.55		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
3	Amoni (tính theo N)*	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
4	Độ cứng (mgCaCO3/L)*	56.0	mg/L	TCVN 6224:1996	300
5	Hydrosulfur (H2S)	Không phát hiện	mg/L	SMEWW 4500-S2:2023	0.05

GHI CHÚ: Các chỉ tiêu CLO DƯ và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của hai chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 6 năm 2026

PKN. HÓA – LÝ

TL. VIỆN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

Chu Tường Ngọc



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 290526-2534

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Địa chỉ : 97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC CẤP BỂ CHỨA NHÀ MÁY NƯỚC TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  
Ngày nhận mẫu : 29/05/2026  
Thời gian thử nghiệm : 29/05/2026 đến 02/06/2026  
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.


KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 6 năm 2026

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSLS

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

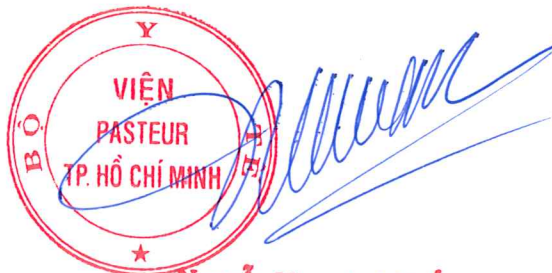

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



Viện Pasteur  
Thành phố Hồ Chí Minh

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **290526-2536**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**  
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P SÀI GÒN, TP HCM**  
Tên mẫu : **NƯỚC CẤP BỂ CHỨA NHÀ MÁY NƯỚC TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**  
Ngày nhận mẫu : **29/05/2026**  
Thời gian thử nghiệm : **29/05/2026 đến 04/06/2026**  
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 2L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	Clo dư *	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Độ Đục	0.20	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	Mùi Vị	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	pH*	6.92		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	Amoni (tính theo N)*	1.00	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	Permanganat *	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

**GHI CHÚ:** Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.

**KẾT LUẬN:**

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 6 năm 2026

**PKN. HÓA - LÝ**

**TL. VIỆN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS**

*Phạm Vũ Cao Sơn*

**Phạm Vũ Cao Sơn**



*Nguyễn Ngọc Anh Tuấn*  
**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.